

SYSTÈME HYDROSTOR HS180 DE SOLENO AVEC UNITÉ DE PRÉTRAITEMENT


PAVÉ

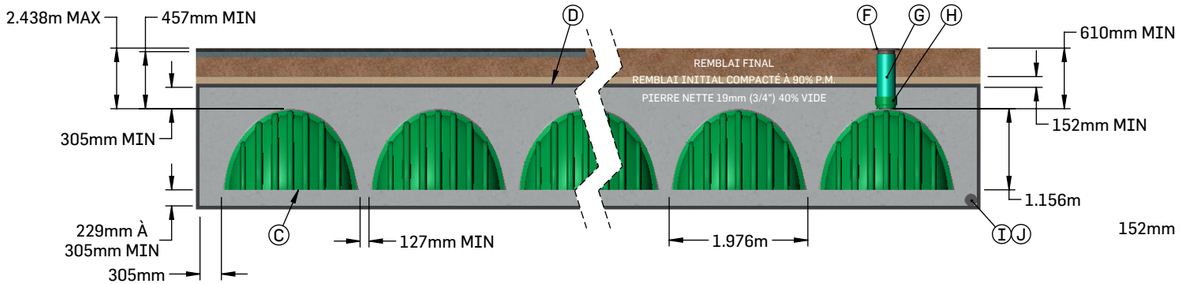


NON PAVÉ




DÉTAIL DE RACCORDEMENT LATÉRAL

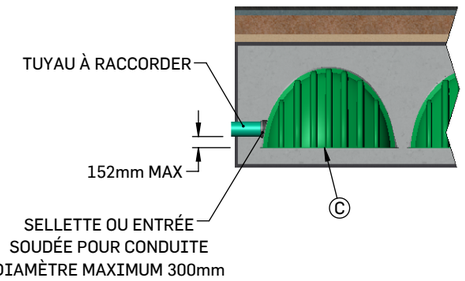


DÉTAIL SELLETTE

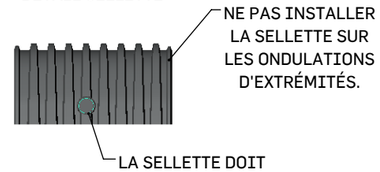


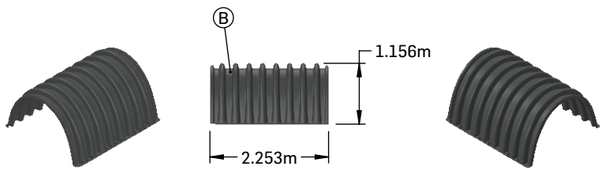

CHAMBRE HYDROSTOR HS180

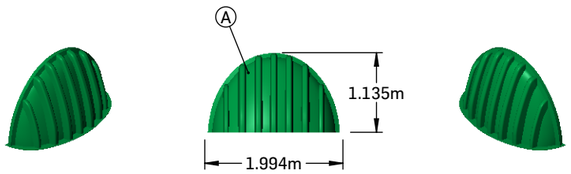


EMBOUT HYDROSTOR HS180

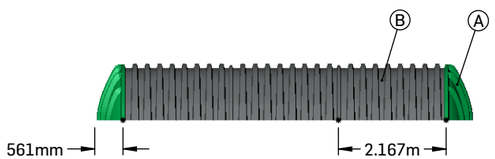



LONGUEURS ASSEMBLÉES

SYSTÈME HYDROSTOR TYPE MODÈLE HS180

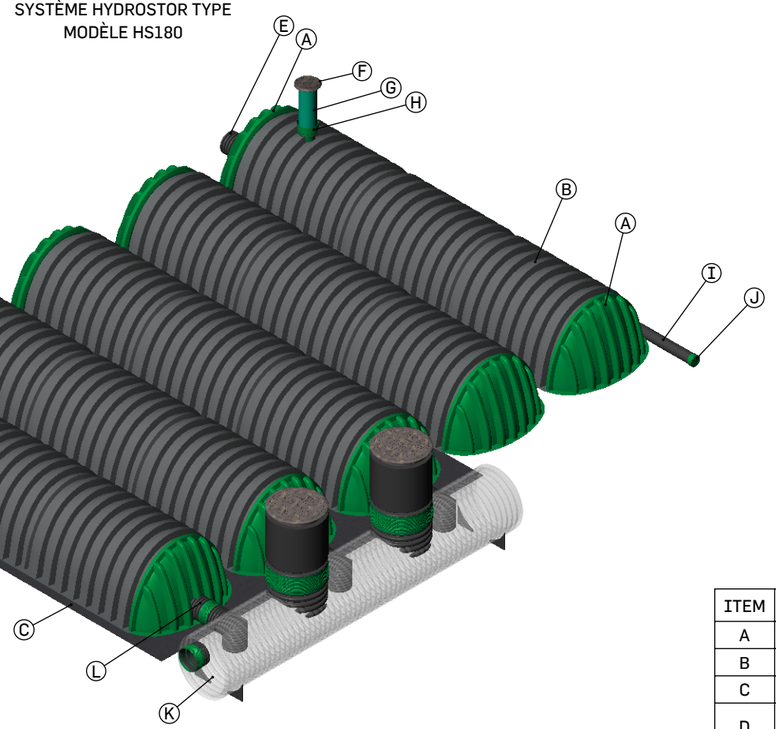

VUE DESSUS

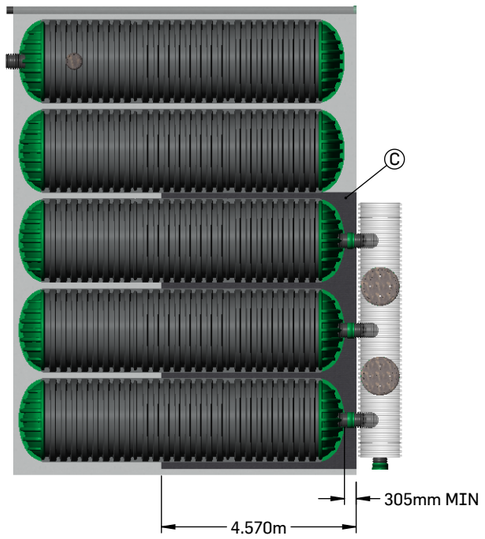



RÉDUIT 250mm - 200mm PVC POUR PUITS D'INSPECTION



CADRE ET COUVERCLE DE FONTE AJUSTABLE 250mm

ITEM	DESCRIPTION
A	EMBOUT HYDROSTOR HS180
B	CHAMBRE HYDROSTOR HS180
C	GÉOTEXTILE TISSÉ DE PROTECTION 2006W
D	GÉOTEXTILE NON-TISSÉ DE SÉPARATION SOLENO TX-90, AU-DESSUS, EN DESSOUS ET SUR LES CÔTÉS
E	SORTIE SOLFLO MAX 750mm (MAXIMUM ET OPTIONNELLE)
F	CADRE ET COUVERCLE DE FONTE AJUSTABLE 250mm (OPTIONNEL)
G	PUITS D'INSPECTION PVC 250mm (FOURNI PAR D'AUTRES) (OPTIONNEL)
H	RÉDUIT 250mm - 200mm PVC DR35 (OPTIONNEL)
I	SOLFLO PERFOÉ 150mm (OPTIONNEL)
J	BOUCHON 150mm (OPTIONNEL)
K	UNITÉ DE PRÉTRAITEMENT
L	ENTRÉE SOLFLO MAX 750mm (MAXIMUM)

1. L'INSTALLATION DOIT ÊTRE FAITE SELON LES RECOMMANDATIONS DU MANUFACTURIER.
2. LE SYSTÈME EST CONÇU POUR RÉSISTER STRUCTURALEMENT AUX SURCHARGES DE CIRCULATION CL-625 (CSA-S6), H-25 ET HS-25 (AASHTO).
3. LES CHAMBRES HS180 DOIVENT ÊTRE MINIMALEMENT REMBLAYÉES DE 305 mm DE PIERRE NETTE ET DE 152 mm DE MATÉRIAU GRANULAIRE COMPACTÉ À 90% P.M.
4. LE GÉOTEXTILE TISSÉ DE PROTECTION 2006W EST PRÉVU SOUS TOUTES LES CHAMBRES RECEVANT UN APPORT D'EAU (SUR UNE LONGUEUR DE 4.57m).
5. IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L'INGÉNIEUR CONCEPTEUR DE VALIDER SI LA CAPACITÉ PORTANTE DES SOLS EN PLACE EST SUFFISANTE POUR SUPPORTER LE BASSIN.
6. L'ÉPAISSEUR DE L'ASSISE VARIE EN FONCTION DE LA HAUTEUR TOTALE DU REMBLAI ET DE LA CAPACITÉ PORTANTE DU SOL EN PLACE.

LE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DE SOLENO. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT SANS NOTRE CONSENTEMENT.

2024-11-12